

PROVINCIA di TRENTO
COMUNE di SOVER



PRIC
PIANO REGOLATORE
ILLUMINAZIONE COMUNALE

Titolo Tavola

ALLEGATO A - AREE OMOGENEE

Tavola N°

R4



etich-PRIC-sover.dwg

Aggiornamenti

-

Data


-

Scala

-

Il committente:

l'impresa:



**WALDHAUS
ENGINEERING**

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

—
dott. ing. CIRO ANGELO LEONARDELLI
ISCRIZIONE ALBO N° 1149

INGEGNERIA, ARCHITETTURA, URBANISTICA

Loc. Valt, 32 - fraz. Montagnaga - 38042 Baselga di Piné (TN)

Via Valmoena, 12 - 38033 Cavalese (TN) e-mail: ciroleonardelli@alice.it ciroleonardelli@simail.it tel./fax.: 0461 557884 - 3386687580

ALLEGATO A

1a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	36	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	3600	N. TOT. LAMPADE	36
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	432	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	4032	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	28,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 5,50	CLASSE STRADA	M5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

1a



ALLEGATO A

1b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	70	N. TOT. LAMPADE	1
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
POTENZA ALIMENTATORE	8,4	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	78,4	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 6,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CUBETTI PORFIDO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

1b



ALLEGATO A

1c

ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	6	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	420	N. TOT. LAMPADE	6
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	50,4	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	470,4	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	PIAZZALE	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CUBETTI PORFIDO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

1c



ALLEGATO A

1d

ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	12	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	960	N. TOT. LAMPADE	12
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	115,2	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1075,2	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	PIAZZALE SCUOLA	CLASSE STRADA	
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

1d



ALLEGATO A

1e

ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	5	POTENZA LAMPADA (W)	400
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	2000	N. TOT. LAMPADE	5
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	0,00
POTENZA ALIMENTATORE	240	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	2240	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	PROIETTORE CL. D 400 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	PIAZZALE	CLASSE STRADA	
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CUBETTI PORFIDO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

1e



ALLEGATO A

1f

ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	80	N. TOT. LAMPADE	1
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	9,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	89,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 2,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CUBETTI PORFIDO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

2a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 2	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	31	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	3100	N. TOT. LAMPADE	31
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	372	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	3472	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	28,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SP- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

2a



ALLEGATO A

2b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 2	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	210	N. TOT. LAMPADE	3
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	25,2	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	235,2	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	24,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

2b



ALLEGATO A

3a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 3	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	24	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	2400	N. TOT. LAMPADE	24
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	288	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	2688	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	35,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CUBETTI PORFIDO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

3a



ALLEGATO A

3b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 3	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	280	N. TOT. LAMPADE	4
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	33,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	313,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CUBETTI PORFIDO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

3b




ALLEGATO A

3c

ZONA IMPIANTO	QUADRO 3	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	240	N. TOT. LAMPADE	3
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	28,8	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	268,8	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	22,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 2,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	PORFIDO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A


3c

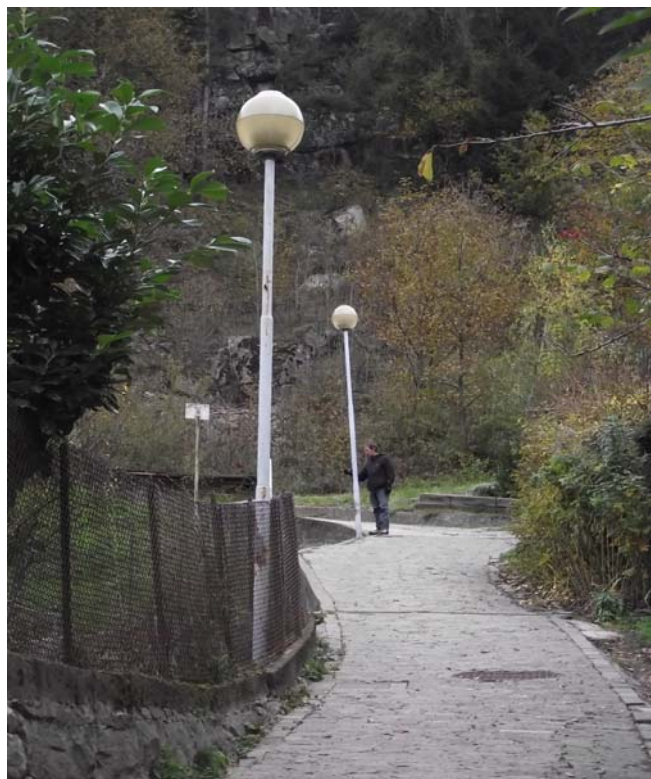

ALLEGATO A

4

ZONA IMPIANTO	QUADRO 4	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	29	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	2900	N. TOT. LAMPADE	29
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	348	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	3248	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	32,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SP.- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

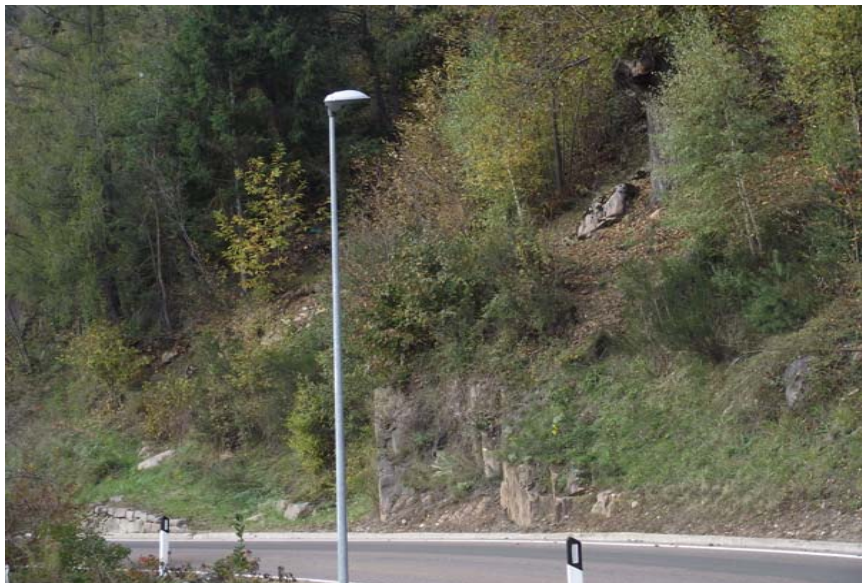

ALLEGATO A

5

ZONA IMPIANTO	QUADRO 5	VIA/LOCALITA'	MEZAUNO
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	240	N. TOT. LAMPADE	3
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	28,8	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	268,8	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

6

ZONA IMPIANTO	QUADRO 6	VIA/LOCALITA'	FRAINE
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	400	N. TOT. LAMPADE	4
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	48	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	448	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	24,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

7

ZONA IMPIANTO	QUADRO 7	VIA/LOCALITA'	SIMONI
N. TOT PUNTI LUCE	2	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	200	N. TOT. LAMPADE	2
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	24	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	224	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	37,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

8a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 8	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	37	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	3700	N. TOT. LAMPADE	37
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	444	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	4144	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	31,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SP- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

8a



ALLEGATO A

8b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 8	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	8	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	560	N. TOT. LAMPADE	8
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
POTENZA ALIMENTATORE	67,2	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	627,2	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	15,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

8b



ALLEGATO A

8c

ZONA IMPIANTO	QUADRO 8	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	21	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	1470	N. TOT. LAMPADE	21
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	176,4	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1646,4	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	26,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

8c



ALLEGATO A

9

ZONA IMPIANTO	QUADRO 9	VIA/LOCALITA'	MONTEALTO
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	125
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	500	N. TOT. LAMPADE	4
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
POTENZA ALIMENTATORE	60	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	560	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W (O DISANO SEMPIONE)		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	STERRATO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

10


ZONA IMPIANTO	QUADRO 10	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	210	N. TOT. LAMPADE	3
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	25,2	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	235,2	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

11

ZONA IMPIANTO	QUADRO 11	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	280	N. TOT. LAMPADE	4
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	33,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	313,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

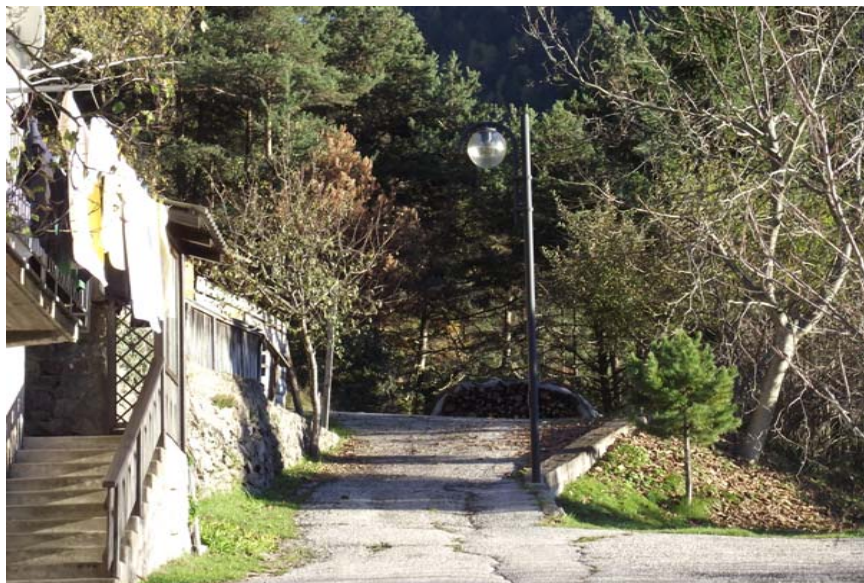

ALLEGATO A

12

ZONA IMPIANTO	QUADRO 12	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	400
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	1600	N. TOT. LAMPADE	4
N. LAMPADE PER APP. ILL.	2	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	10,00
POTENZA ALIMENTATORE	192	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1792	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	PROIETTORE CL. D 400 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	STADIO	CLASSE STRADA	
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	ERBA	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

13a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 13	VIA/LOCALITA'	PIAZZOLI-FACCENDI
N. TOT PUNTI LUCE	16	POTENZA LAMPADA (W)	125
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	2000	N. TOT. LAMPADE	16
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	6,00
POTENZA ALIMENTATORE	240	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	2240	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W (O DISANO SEMPLIONE)		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	34,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

13b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 13	VIA/LOCALITA'	PIAZZOLI-FACCENDI
N. TOT PUNTI LUCE	8	POTENZA LAMPADA (W)	125
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	1000	N. TOT. LAMPADE	8
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	120	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1120	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SP- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

13c

ZONA IMPIANTO	QUADRO 13	VIA/LOCALITA'	PIAZZOLI-FACCENDI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	80	N. TOT. LAMPADE	1
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
POTENZA ALIMENTATORE	9,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	89,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

13c



ALLEGATO A

13d

ZONA IMPIANTO	QUADRO 13	VIA/LOCALITA'	PIAZZOLI-FACCENDI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	80	N. TOT. LAMPADE	1
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	9,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	89,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

13d



ALLEGATO A

14a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 14	VIA/LOCALITA'	SVESERI
N. TOT PUNTI LUCE	7	POTENZA LAMPADA (W)	125
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	875	N. TOT. LAMPADE	7
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	105	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	980	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W (O DISANO SEMPIONE)		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	S.P.- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

14b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 14	VIA/LOCALITA'	SVESERI
N. TOT PUNTI LUCE	7	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	560	N. TOT. LAMPADE	7
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	67,2	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	627,2	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	20,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

14c

ZONA IMPIANTO	QUADRO 14	VIA/LOCALITA'	SVESERI
N. TOT PUNTI LUCE	2	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	160	N. TOT. LAMPADE	2
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
POTENZA ALIMENTATORE	19,2	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	179,2	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

14c



ALLEGATO A

15a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 15	VIA/LOCALITA'	SLOSSERI
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	125
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	500	N. TOT. LAMPADE	4
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	60	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	560	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

15b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 15	VIA/LOCALITA'	SVESERI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	80	N. TOT. LAMPADE	1
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	4,00
POTENZA ALIMENTATORE	9,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	89,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CIOTTOLI	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

16

ZONA IMPIANTO	QUADRO 16	VIA/LOCALITA'	ROSI
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	320	N. TOT. LAMPADE	4
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	38,4	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	358,4	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	24,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)		CLASSE STRADA	
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.	SENTIERO - 1,00	CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	ERBA	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

17a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 17	VIA/LOCALITA'	BORTOLI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	80	N. TOT. LAMPADE	1
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	4,00
POTENZA ALIMENTATORE	9,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	89,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CIOTTOLI	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

17b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 17	VIA/LOCALITA'	BORTOLI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	80	N. TOT. LAMPADE	1
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	9,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	89,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	STERRATO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

17b



ALLEGATO A

18

ZONA IMPIANTO	QUADRO 18	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER-FORMIGHE
N. TOT PUNTI LUCE	11	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	1100	N. TOT. LAMPADE	11
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	132	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1232	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	33,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 6,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

19

ZONA IMPIANTO	QUADRO 19	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER-FORMIGHE
N. TOT PUNTI LUCE	20	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	1600	N. TOT. LAMPADE	20
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	192	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1792	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	23,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

20a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER-FORMIGHE
N. TOT PUNTI LUCE	61	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	6100	N. TOT. LAMPADE	61
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	732	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	6832	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SP. - 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

20b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	20	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	1400	N. TOT. LAMPADE	20
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	168	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1568	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	20,00	TIPO DI CAVO	FG70R
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 6,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

20c

ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	80	N. TOT. LAMPADE	1
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
POTENZA ALIMENTATORE	9,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	89,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

20c



ALLEGATO A

20d

ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	13	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	910	N. TOT. LAMPADE	13
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	109,2	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1019,2	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	21,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 3,50	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CUBETTI PORFIDO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

20d



ALLEGATO A

20e

ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	400
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	400	N. TOT. LAMPADE	1
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	0,00
POTENZA ALIMENTATORE	48	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	448	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	PROIETTORE CL. D 400 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)		CLASSE STRADA	
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA		PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

20f

ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	20
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	60	N. TOT. LAMPADE	3
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE		ALTEZZA P.L. (m)	0,00
POTENZA ALIMENTATORE	7,2	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	67,2	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	NEON		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)		CLASSE STRADA	
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	PORFIDO	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

20g

ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	125
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	375	N. TOT. LAMPADE	3
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	45	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	420	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SP. - 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

20g



ALLEGATO A

21a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 21	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	6	POTENZA LAMPADA (W)	125
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	750	N. TOT. LAMPADE	6
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	90	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	840	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W (O DISANO SEMPIONE)		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 6,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

21a



ALLEGATO A

21b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 21	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER STADIO
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	400
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	1600	N. TOT. LAMPADE	4
N. LAMPADE PER APP. ILL.	4	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	10,00
POTENZA ALIMENTATORE	192	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1792	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	PROIETTORE CL. D 400 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)		TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	STADIO	CLASSE STRADA	
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	ERBA	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

21b



ALLEGATO A

22a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 22	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	12	POTENZA LAMPADA (W)	100
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	1200	N. TOT. LAMPADE	12
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	144	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	1344	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	28,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SP.- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

22b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 22	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	240	N. TOT. LAMPADE	3
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	28,8	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	268,8	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	29,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

ALLEGATO A

22b



ALLEGATO A

22c

ZONA IMPIANTO	QUADRO 22	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	2	POTENZA LAMPADA (W)	70
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	140	N. TOT. LAMPADE	2
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
POTENZA ALIMENTATORE	16,8	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	156,8	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	27,00	TIPO DI CAVO	FG70R
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 5,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

23a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 23	VIA/LOCALITA'	SETTEFONTANE
N. TOT PUNTI LUCE	5	POTENZA LAMPADA (W)	125
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	625	N. TOT. LAMPADE	5
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
POTENZA ALIMENTATORE	75	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	700	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	28,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 5,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			



ALLEGATO A

23b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 23	VIA/LOCALITA'	SETTEFONTANE
N. TOT PUNTI LUCE	6	POTENZA LAMPADA (W)	80
POTENZA LAMPADE TOT. (W)	480	N. TOT. LAMPADE	6
N. LAMPADE PER APP. ILL.	1	N. APPARECCHI PER P.L.	1
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	4,00
POTENZA ALIMENTATORE	57,6	DATA INIZIO SERV. LAMP.	
POT. TOT. LAMPADE + ALIMENTATORE (W)	537,6	DATA INSTALL. APP.	
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
CLASSE ISOLAMENTO			
PARTICOLARITA' IMPIANTO			
TIPO SOSTEGNO/TIPO MORSETTIERA	PALO / INCASSO		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	18,00	TIPO DI CAVO	FG7OR
ILLUMINAMENTO MEDIO CONSIGLIATO (lux)		ILL. MEDIO MIS./CALC. (lux)	
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 6,00	CLASSE STRADA	ME5
MARCIAPIEDE, STRADA PEDONALE E LARGH.		CLASSE PEDONALE	
PAVIMENTAZIONE STRADA	CONGL. BITUM.	PAV. MARCIAPIEDE	
ANNO COSTRUZIONE IMPIANTO			
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			
NOTE			

