

PROVINCIA di TRENTO
COMUNE di SOVER



PRIC
PIANO REGOLATORE
ILLUMINAZIONE COMUNALE

Titolo Tavola

TIPOLOGICI

Tavola N°

R5



etich-PRIC-sover.dwg

Aggiornamenti

-

Data


-

Scala

-

Il committente:

l'impresa:



**WALDHAUS
ENGINEERING**

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

—
dott. ing. CIRO ANGELO LEONARDELLI
ISCRIZIONE ALBO N° 1149

INGEGNERIA, ARCHITETTURA, URBANISTICA

Loc. Valt, 32 - fraz. Montagnaga - 38042 Baselga di Piné (TN)

Via Valmoena, 12 - 38033 Cavalese (TN) e-mail: ciroleonardelli@alice.it ciroleonardelli@simail.it tel./fax.: 0461 557884 - 3386687580

25

id_T	14A	00	NOTE	NON CONFORME: apparecchio NON di cl.se A; sorgente IN-EFFICIENTE; parametri illuminotecnici IN-SUFFICIENTI; regolazione NON presente; energia NON CONFORME; inquinamento luminoso ELEVATO	
id_K	18				
Id_S	Disposizione 1 Dx P2				
Fm:	0,80		ME3c		
Interasse		25			
Wk		136			
ZonaProtetta	☐				
Lm		0,54	Valori Limite	Controllo	
Em		7,9	1,00	NO	
Emin		3,0	15,0	NO	
Uo		0,32		OK	
TI		19	0,40	NO	
Eta		46,0	15	NO	
Kill		66,0	3	NO	
Ku		100,0%			
Ore:		4.000	☐	Wid(Em):	44
Priorità		1		Wid(Erif):	84

Calcoli Approssimati

Flusso: 6.300

Ka: 70,0%

Kd: 100,0%

Kp: 33,0%

Flt: 3.528

Fid: 3.528

Flu: 0


Em: 7,8

Ech: 0,006

Ecv: 0,006

Eta': 45,9

Kill': 9,4

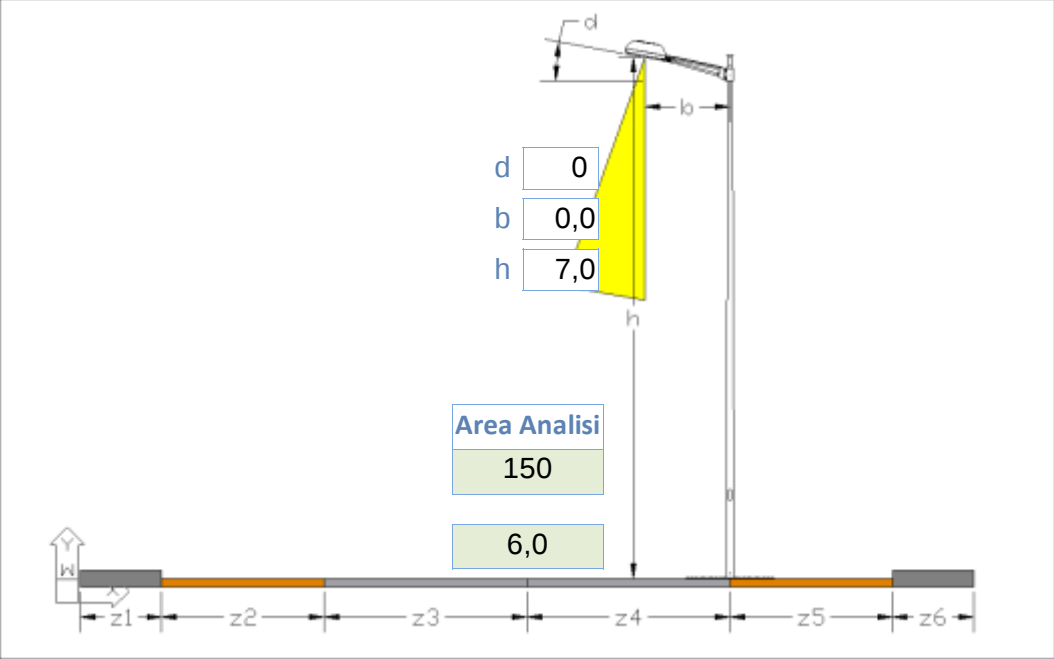

Descrizione Composizione

19-Palo dritto+Tecnico [A]>



25					3,00		3,00	X				
					3,00		3,00	X				

Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
STE	LED	7,0	1	63	0,0	0

id_T

14P

00

NOTE

id_K

19

Id_S

Disposizione 1 Dx P2

Fm:

0,80

Interasse

25

Wk

63

ZonaProtetta

☐

Lm

1,20

Em

17,0

Emin

11,5

Uo

0,52

TI

11

Eta

7,0

Kill

3,0

Ku

70,0%

Ore:

4.000

Priorità

0

ME3c

Valori Limite

1,00

15,0

0,40

15

15

3

CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente EFFICIENTE; parametri illuminotecnici SUFFICIENTI; regolazione presente; energia CONFORME; inquinamento luminoso NON-PRESENTE


Calcoli Approssimati

Flusso:	6.590
Ka:	100,0%
Kd:	100,0%
Kp:	48,0%
FIt:	5.272
Fid:	5.272
Flu:	0
Em:	16,9
Ech:	0,009
Ecv:	0,009
Eta':	6,9
Kill':	4,5

Wid(Em): 137

Wid(Erif): 121

21-Palo dritto+Stradale [A]>

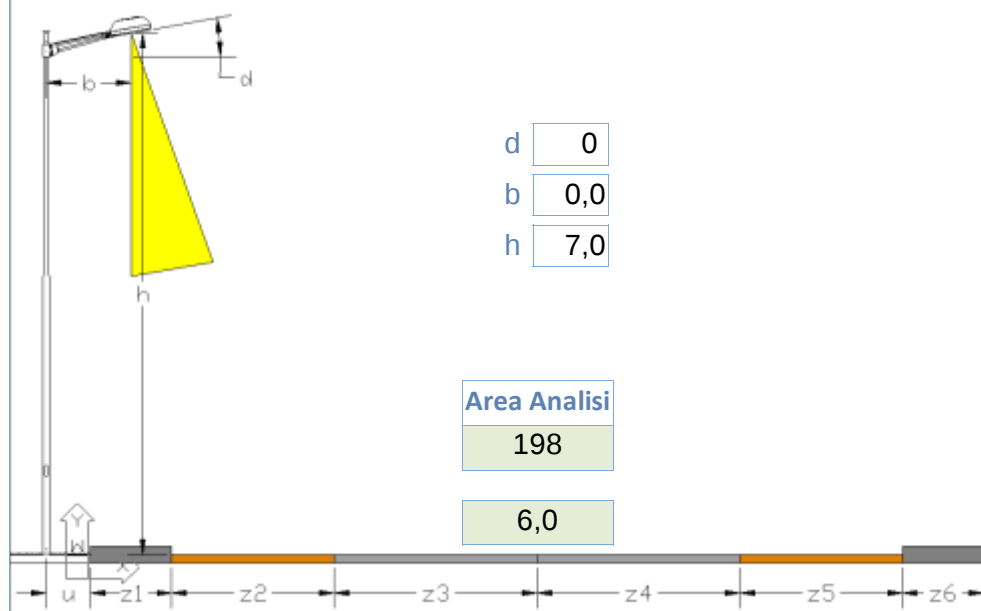

33						3,00		3,00	X					Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
														STA	SAP	7,0	1	115	0,0	0
						3,00		3,00	X											

Priorità	0
----------	---

NOTE CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente EFFICIENTE; parametri illuminotecnici SUFFICIENTI; regolazione NON presente; energia CONFORME; inquinamento luminoso NON-PRESENTE

ME5

Valori Limite

Controllo

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Wid(Em): 124

Wid(Erif):	56
------------	----

Calcoli Approssimati

Flusso: 10.700

Ka: 72,9%

Kd:	100,0%
-----	--------

Kp: 53,0%

Flt: 6.240

Fid:	6.240
------	-------

Flu:	0
------	---

Em: 16,7


Ech: 0,011

Ecv: 0,011

Eta': 13,9

Kill':	5,9
--------	-----


22-Palo dritto+Stradale [B]>

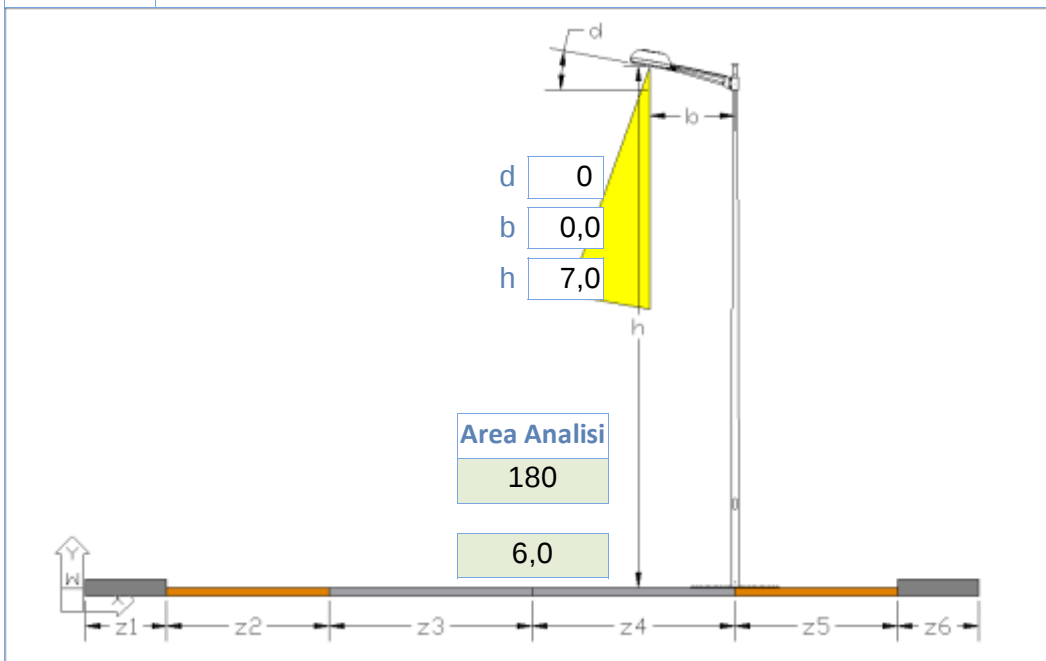

30					3,00	3,00	X					Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
												STA	MBF	7,0	1	136	0,0	0
					3,00	3,00	X											

Kill'	94
-------	----

24-Palo dritto+Stradale [A]>

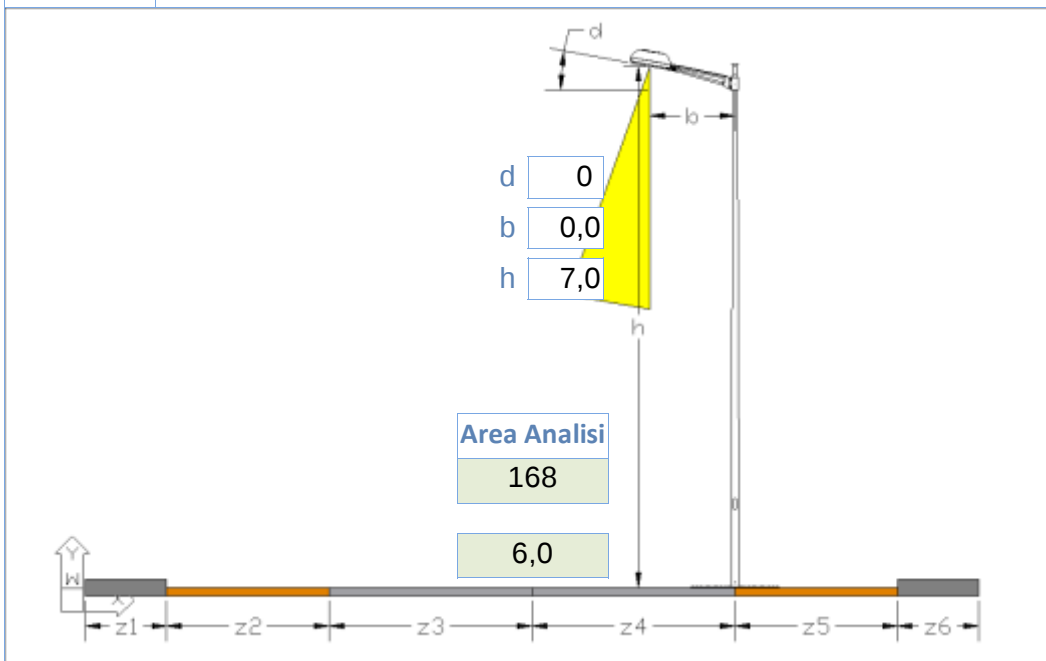

28					3,00	3,00	X					Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
												STA	SAP	7,0	1	115	0,0	0
					3,00	3,00	X											

Priorità	0
----------	---

NOTE CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente EFFICIENTE; parametri illuminotecnici SUFFICIENTI; regolazione NON presente; energia CONFORME; inquinamento luminoso NON PRESENTE

ME3c

Valori Limite

Controllo

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Wid(Em): 124

Wid(Erif): 95

Calcoli Approssimati

Flusso: 10.700

Ka: 72,9%

Kd:	100,0%
-----	--------

Kp: 53,0%

Flt: 6.240

Fid: 6.240

Flu: 0

Em: 19,7


Ech: 0,011

Ecv: 0,011

Eta': 13,9

Kill':	5,9
--------	-----

35[illegible]

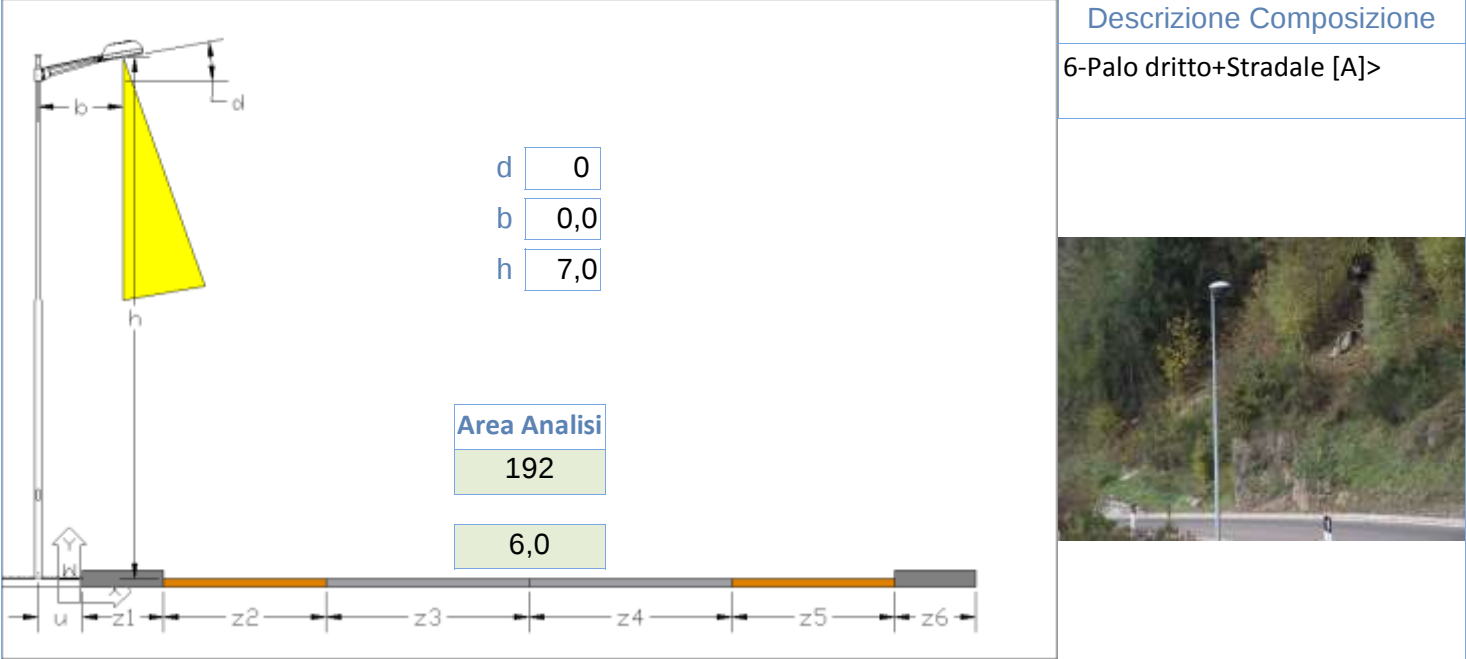

Descrizione Composizione

6-Palo dritto+Stradale [A]>

32					3,00		3,00	X				
					3,00		3,00	X				

Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
STA	SAP	7,0	1	115	0,0	0

id_T 4 00

id_K 6

Id_S Disposizione 1 Sx P0

Fm: 0,80

Interasse 32

Wk 115

ZonaProtetta ☐

Lm 0,94

Em 17,3

Emin 3,7

Uo 0,45

TI 9

Eta 14,0

Kill 3,0

Ku 100,0%

Ore: 4.000

Priorità 4

ME3c

Valori Limite

NOTE NON CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente EFFICIENTE; parametri illuminotecnici INSUFFICIENTI; regolazione NON presente; energia NON CONFORME; inquinamento luminoso NON PRESENTE

Controllo

NO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Wid(Em): 125

Wid(Erif): 108

Calcoli Approssimati

Flusso: 10.700

Ka: 72,9%

Kd: 100,0%

Kp: 60,0%

Flt: 6.240

Fid: 6.240

Flu: 0

Em: 19,5


Ech: 0,011

Ecv: 0,011

Eta': 13,8

Kill': 5,2

7-Palo dritto+Stradale [A]>

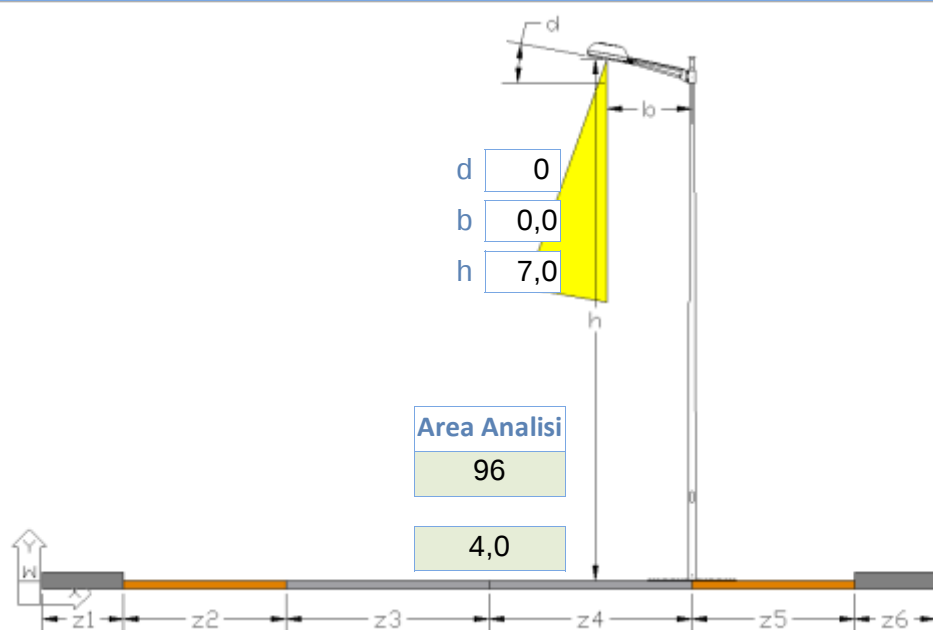
[illegible]

id_T	6	00	NOTE	NON CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente IN-EFFICIENTE; parametri illuminotecnici ELEVATI; regolazione NON presente; energia NON CONFORME; inquinamento luminoso NON PRESENTE
id_K	7			
Id_S	Disposizione 1 Dx P2			
Fm:	0,80	ME5		
Interasse	24			
Wk	115			
ZonaProtetta	☐			
Lm	1,37	Valori Limite	Controllo	
Em	24,7	0,50	OK	
Emin	7,4	7,5	OK	
Uo	0,66		OK	
TI	6	0,35	OK	
Eta	20,0	15	OK	
Kill	3,0	15	NO	
Ku	100,0%	3	OK	
Ore:	4.000			
Priorità	2			
			Wid(Em):	89
			Wid(Erif):	27

Calcoli Approssimati

Flusso:	10.700
Ka:	72,9%
Kd:	100,0%
Kp:	38,0%
Flt:	6.240
Fid:	6.240
Flu:	0
Em:	24,7
Ech:	0,011
Ecv:	0,011
Eta':	19,4
Kill':	8,2

8-Palo dritto+Stradale [A]>

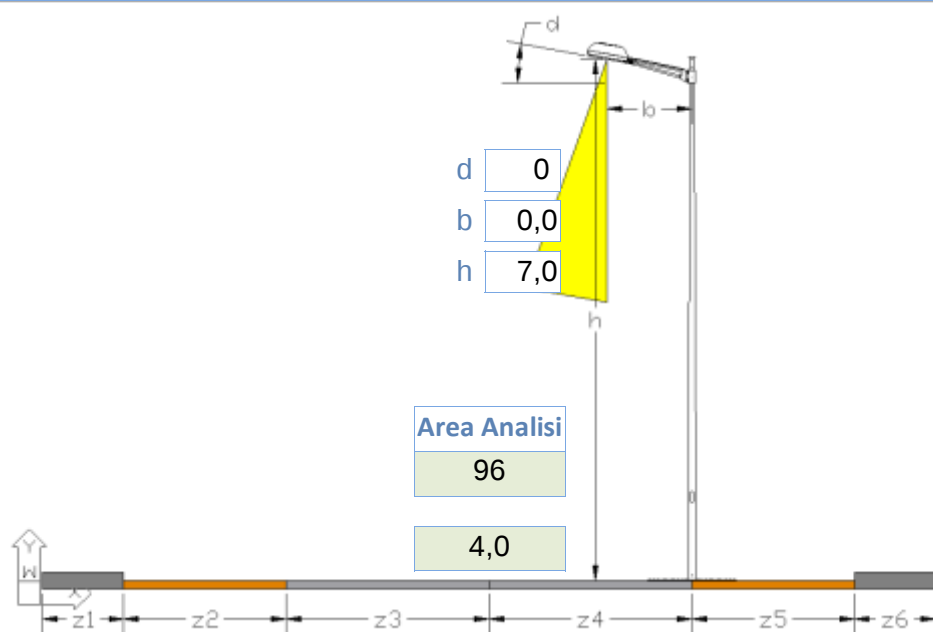

24					2,00		2,00	X					Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
													TCA	SAP	7,0	1	84	0,0	0
					2,00		2,00	X											

Priorità 0

ME5

CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente
EFFICIENTE; parametri illuminotecnici SUFFICIENTI;
regolazione presente; energia CONFORME;
inquinamento luminoso NON PRESENTE

Valori Limite

Controllo

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Wid(Em): 85

Wid(Erif): 45

Calcoli Approssimati

Flusso: 6.600

Ka: 75,0%

Kd:	100,0%
-----	--------

Kp: 34,0%

Flt: 3.960

Fjd:	3.960
------	-------

Flu:	0
------	---

Em: 14.0


Ech: 0.007

Egy	0.007
-----	-------

Eta'	14.8
------	------

Kill'.	55
--------	----

11-Palo dritto+Tecnico [A]>

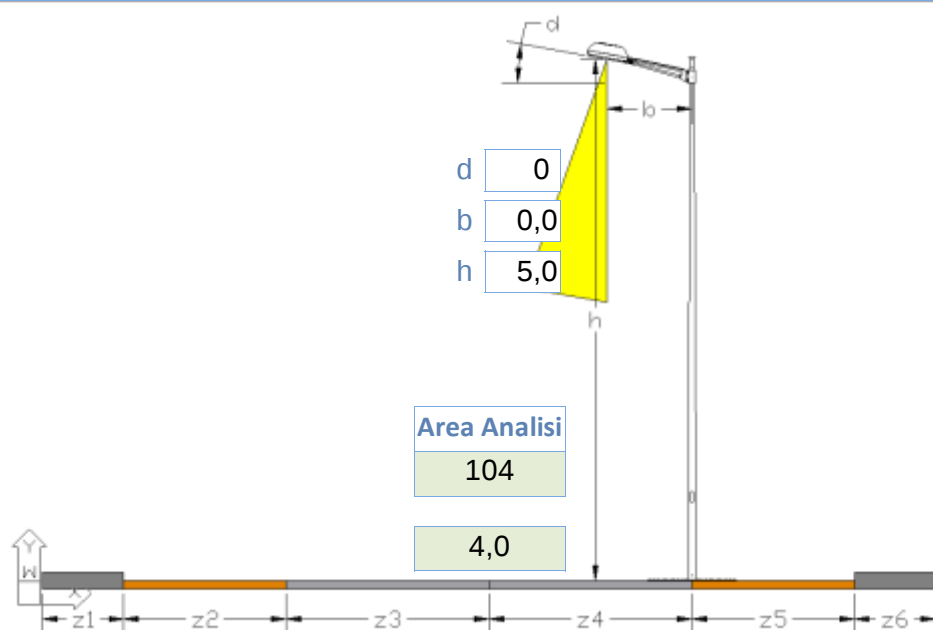

26						2,00		2,00	X					Id_A	id_L	h	N.	W	b	d
														TCA	LED	5,0	1	31	0,0	0
						2,00		2,00	X											

NOTE CONFORME: apparecchio di cl.se A; sorgente EFFICIENTE; parametri illuminotecnici SUFFICIENTI; regolazione presente; energia CONFORME; inquinamento luminoso NON PRESENTE

ME5

Valori Limite

0.50

7,5

Page 10 of 10

0.35

15

15

3

Wid/

Ward/

Wid(Em): 67

Wid(Erif): 42

Calcoli Approssimati

Flusso: 3.180

Ka:	100,0%
-----	--------

Kd:	100,0%
-----	--------

Kp: 49,0%

Flt: 2.544

Fid:	2.544
------	-------

Flu:	0
------	---

Em: 12.0

Ech: 0.005

Egy	0.005
-----	-------

Eta'	7.0
------	-----

Kill'.	44
--------	----

